СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
капитальному строительству филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
_____ /Бугров А.В.
«12» 03 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
_____ /В.В. Плещев
«12» 03 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному приведению просек ВЛ к нормативному состоянию

Лот № _____

1. Общая часть.

1.1. В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию.

1.2. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3. Все условия выполнения работ по комплексному приведению просек ВЛ к нормативному состоянию определяются и регулируются на основании договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).

2. Предмет конкурса.

2.1. Объём работ:

Вид работы	**Год проведения работ**	
	2020 год	**2021 год**
Расширение просек ВЛ до ширины нормативной охранной зоны*, га.	**85,591**	**49,503**

* - под расширением просек ВЛ до ширины нормативной охранной зоны понимается сплошная вырубка деревьев и мелколесья на участке от границы существующей охранной зоны до границы нормативной ширины охранной зоны и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами нормативной ширины охранной зоны.

2.2. Объёмы и сроки работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на 2020-2021 годы должны быть выполнены согласно данным Приложения №1 (столбец 13) к техническому заданию (далее – ТЗ).

3. Общие технические требования.

3.1. Детализация объемов работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию представлена в Приложении № 1 к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (далее - НТД) и нормативно-правовые акты (далее - НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 №476, от 26.08.2013 №736, от 17.05.2016 №444);
- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.06.2016 №218-ФЗ);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 №343, от 26.01.2012 №26, от 01.11.2012 №1128, от 14.04.2014 №292);
- Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 №1128);
- Правила заготовки древесины, утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 01.08.2011 №337);
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 года №74н);
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденные Минтрудом РФ 11 мая 2004г.;
- Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесозаготовительных работ (ПОТ РМ-001-97);
- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10 июня 2011 года № 223.

3.3. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от времени года, Подрядчик обязан исполнять правила пожарной безопасности в лесах («Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные ПП РФ от 30.06.2007 №417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 №343, от 26.01.2012 №26, от 01.11.2012 №1128, от 14.04.2014 №292), «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 01.08.2011 №337).

Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда.

4. Технические требования к расширению просек ВЛ

По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расширению просек ВЛ на площади в соответствии с типовым расчетом (Приложение № 2 к ТЗ) в объеме согласно данным Приложения №1 (столбец 13) к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и выборочной вырубки деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ по существующим проектам 2015-2018 годов с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ Заказчику.

В объем работ по расширению просек ВЛ до ширины нормативной охранной зоны, осуществляемых Подрядчиком включены:

- проведение проектно-изыскательских работ по ВЛ-35 кВ Нила-Купань, ВЛ-35 кВ Туношёнская, отпайка ВЛ-35 кВ Большесельская-1 на ПС Варегово;
- получение разрешительной документации на вырубку (при необходимости);
- корректировка существующих проектов по расширению просек ВЛ-35 кВ (при необходимости в связи с изменениями объёмов, диаметра стволов из-за срока давности имеющихся проектов 2015-2018 гг);
- отвод и материально-денежная оценка лесосек;

- уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными Приказом Рослесхоза РФ № 223 от 10 июня 2011 года;

- расширение (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности) на площади в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к ТЗ).

- вертикальная обрезка веток и сучьев, валка единичных деревьев, угрожающих своим падением и разрушением ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ, устанавливаемой Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160;

- выполнение противопожарных мероприятий с целью обеспечения пожарной безопасности электросетевых объектов, исполнение требований органов лесного хозяйства и экологического надзора;

- трелевка и штабелирование срубленной древесины в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 №343, от 26.01.2012 №26, от 01.11.2012 №1128, от 14.04.2014 №292), а при наличии письменного согласования с собственником древесины, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, перемещена к месту хранения.

- очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;

- уборка поврежденной в процессе расширения просек ВЛ растительности в пределах ОЗ ВЛ;

- выполнение противопожарных мероприятий на площади проведения расширения с целью обеспечения пожарной безопасности электросетевых объектов в соответствии с пп. а) п. 23 ПП от 24.02.2009 №160.

- фотофиксация выполненных работ по расширению просек (фото пролета до и после выполнения работ).

5. Требования к Подрядчику.

Для участия в процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 9 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 № 27/15) «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок».

6. Требования к выполнению работ.

6.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

6.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также при необходимости оформить на себя в соответствии с действующим законодательством РФ разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы и сдать объекты Заказчику.

6.3. Все необходимые согласования с органами государственной власти, уполномоченными в области лесных отношений, а также уведомление указанных органов

о сроках, площади вырубки, объеме, породном составе вырубаемой древесины, способе утилизации порубочных остатков и о месте осуществления рубки выполняются Подрядчиком.

6.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

6.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

6.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

6.7. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

6.8. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости/объема работ.

6.9. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

6.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

7. Правила контроля и приемки работ.

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Подрядчик обязан еженедельно (по пятницам до 14:00) предоставлять Заказчику в отдел анализа и управления производством центра управления производственными активами и в Управление капитального строительства отчет о выполненных работах в соответствие с формами, установленными Заказчиком.

7.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в

связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

7.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы с требованиями НТД и НПА, указанных в п.3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2. ТЗ.

Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

При наличии у Заказчика системы электронного документооборота допускается подписание представителями Заказчика, кроме директора и бухгалтера, Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) электронной подписью.

Подрядчик обязан предоставить фотоматериалы на внешнем носителе (не менее 2 фото каждому пролету ВЛ). Размер и качество фото должен позволять определить качество работ. На фото должен читаться диспетчерский номер опоры ВЛ (при его наличии) и быть видно состояние ОЗ по всей длине и ширине пролета). Фотоотчет должен предоставляться совместно с Актами о приемке выполненных работ на электронном носителе.

7.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

7.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

7.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.

7.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 года №74н).

8. Экологические и природоохранные требования при производстве работ.

8.1. Крупные порубочные остатки (за исключением стволов деревьев диаметром более 20см.) после проведения измельчения по мульчерной системе расчистки не допустимы.

8.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.

8.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.

8.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.

8.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности согласно действующей НТД и НПА.

9. Сроки выполнения работ.

9.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 к ТЗ.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие ширины границ охранных зон ВЛ, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не возможно было определить в ходе приема-сдачи работ, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней должен быть письменно извещен о времени и месте проводимой экспертизы, а так же о привлекаемой экспертной организации (наименование организации, юридический и фактический адрес, лицензия, свидетельство и пр.). При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

Начальник СЛЭП С.Е. Трифинин

Начальник УРС М.А. Щипалов

Чугунов А.Э.

Приложение № 1 к
к Техническому заданию

Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ

№ п/п	Административный район	Диспетчерское наименование	Класс U, кВ	Инвентарный номер	№ ТМ в SAP	№ опор	Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км	Объём работ	Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт							Месяц выполнения работ	Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
								Расширение просек ВЛ, га	От 10 до 16 см, шт	До 20 см, шт	До 24 см, шт	До 28 см, шт	До 32 см, шт	Свыше 32 см, шт	Итого, шт		
1	2	4	5		6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66	110	0.270	20	21	16	9	10	2	78	3 кв. 2020 г.	
2	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67		0.365	20	17	13	6	9	4	69	3 кв. 2020 г.	
3	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3068	Пролет: Опора № 67 - Опора № 68		0.375	23	21	11	8	10	4	77	3 кв. 2020 г.	
4	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3073	Пролет: Опора № 72 - Опора № 73		0.196	24	16	10	5	10	3	68	3 кв. 2020 г.	
5	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3074	Пролет: Опора № 73 - Опора № 74		0.392	21	18	14	9	10	4	76	3 кв. 2020 г.	
6	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3076	Пролет: Опора № 75 - Опора № 76		0.280	29	13	13	4	4	2	65	3 кв. 2020 г.	
7	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3077	Пролет: Опора № 76 - Опора № 77		0.162	29	16	16	6	4	6	77	3 кв. 2020 г.	
8	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3078	Пролет: Опора № 77 - Опора № 78		0.156	30	13	9	7	14	2	75	3 кв. 2020 г.	
9	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3079	Пролет: Опора № 78 - Опора № 79		0.084	38	17	15	5	6	5	86	3 кв. 2020 г.	
10	Пошехонский район	ВЛ 35кВ Белое	35	3004586	VL035-001782-001-3080	Пролет: Опора № 79 - Опора № 80		0.180	29	17	12	7	4	2	71	3 кв. 2020 г.	
11	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3032	Пролет: Опора № 31 - Опора № 32	75	0.048	7	5	5	3	1	1	22	3 кв. 2021 г.	
12	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3033	Пролет: Опора № 32 - Опора № 33		0.024	9	4	4	2	2	1	22	3 кв. 2021 г.	
13	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3035	Пролет: Опора № 34 - Опора № 35		0.048	7	2	5	1	2	0	17	3 кв. 2021 г.	
14	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3036	Пролет: Опора № 35 - Опора № 36		0.060	5	3	2	2	3	0	15	3 кв. 2021 г.	
15	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3037	Пролет: Опора № 36 - Опора № 37		0.072	6	3	4	3	1	0	17	3 кв. 2021 г.	
16	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3038	Пролет: Опора № 37 - Опора № 38		0.072	6	2	4	2	2	0	16	3 кв. 2021 г.	
17	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3039	Пролет: Опора № 38 - Опора № 39		0.024	4	3	5	2	2	0	16	3 кв. 2021 г.	
18	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3040	Пролет: Опора № 39 - Опора № 40		0.075	14	5	7	5	4	2	37	3 кв. 2021 г.	
19	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3043	Пролет: Опора № 42 - Опора № 43		0.048	8	3	6	3	1	1	22	3 кв. 2021 г.	
20	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3044	Пролет: Опора № 43 - Опора № 44		0.060	7	3	5	3	1	1	20	3 кв. 2021 г.	
21	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3045	Пролет: Опора № 44 - Опора № 45		0.060	7	3	3	2	1	1	17	3 кв. 2021 г.	
22	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3046	Пролет: Опора № 45 - Опора № 46		0.060	6	7	2	4	2	1	22	3 кв. 2021 г.	
23	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3047	Пролет: Опора № 46 - Опора № 47		0.024	7	8	3	3	1	1	23	3 кв. 2021 г.	
24	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48		0.077	4		3	1	3	0	11	3 кв. 2021 г.	
25	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50		0.021	5	6	4	1	2	0	18	3 кв. 2021 г.	
26	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3063	Пролет: Опора № 62 - Опора № 63		0.072	0	0	0	1	2	2	5	3 кв. 2021 г.	
27	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64		0.036	8	8	4	2	1	1	24	3 кв. 2021 г.	
28	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65		0.144	12	14	4	5	3	2	40	3 кв. 2021 г.	
29	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66		0.120	10	9	8	4	1	3	35	3 кв. 2021 г.	
30	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3068	Пролет: Опора № 67 - Опора № 68		0.024	6	3	5	2	0	0	16	3 кв. 2021 г.	
31	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3069	Пролет: Опора № 68 - Опора № 69		0.072	8	8	5	3	1	2	27	3 кв. 2021 г.	
32	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3078	Пролет: Опора № 77 - Опора № 78		0.027	8	4	4	2	0	0	18	3 кв. 2021 г.	
33	Большесельский район	ВЛ 35кВ Новосельская	35	3004567	VL035-001780-001-3085	Пролет: Опора № 84 - Опора № 85		0.057	12	9	5	7	6	3	42	3 кв. 2021 г.	
34	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3092	Пролет: Опора № 91 - Опора № 92	40	0.074	16	6	6	6	0	7	41	3 кв. 2020 г.	
35	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3093	Пролет: Опора № 92 - Опора № 93		0.109	22	5	7	5	0	4	43	3 кв. 2020 г.	
36	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3094	Пролет: Опора № 93 - Опора № 94		0.095	17	10	9	7	0	2	45	3 кв. 2020 г.	
37	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3095	Пролет: Опора № 94 - Опора № 95		0.071	15	10	12	7	4	8	56	3 кв. 2020 г.	
38	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3098	Пролет: Опора № 97 - Опора № 98		0.084	14	11	12	7	4	6	54	3 кв. 2020 г.	
39	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3100	Пролет: Опора № 99 - Опора № 100		0.029	17	3	4	4	0	3	31	3 кв. 2020 г.	
40	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3115	Пролет: Опора № 114 - Опора № 115		0.027	15	8	2	2	0	4	31	3 кв. 2020 г.	
41	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3116	Пролет: Опора № 115 - Опора № 116		0.132	17	10	14	7	0	2	50	3 кв. 2020 г.	
42	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3133	Пролет: Опора № 132 - Опора № 133		0.027	7	8	4	4	0	4	27	3 кв. 2020 г.	
43	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милошино	35	3004572	VL035-001641-001-3134	Пролет: Опора № 133 - Опора № 134		0.129	14	17	13	9	9	2	64	3 кв. 2020 г.	

44	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3135	Пролет: Опора № 134 - Опора № 135	45	0.168	25	11	12	11	18	3	80	3 кв. 2020 г.	
45	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3136	Пролет: Опора № 135 - Опора № 136		0.174	16	7	9	9	13	3	57	3 кв. 2020 г.	
46	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3137	Пролет: Опора № 136 - Опора № 137		0.247	24	11	15	5	4	3	62	3 кв. 2020 г.	
47	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3138	Пролет: Опора № 137 - Опора № 138		0.247	23	18	8	5	9	3	66	3 кв. 2020 г.	
48	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3139	Пролет: Опора № 138 - Опора № 139		0.238	21	10	9	9	0	7	56	3 кв. 2020 г.	
49	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Милюшино	35	3004572	VL035-001641-001-3140	Пролет: Опора № 139 - Опора № 140		0.199	15	16	14	9	5	8	67	3 кв. 2020 г.	
50	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3002	Пролет: Опора № 1 - Опора № 2		0.254	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2021 г.	
51	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3008	Пролет: Опора № 7 - Опора № 8		0.070	7	5	5	3	1	1	22	3 кв. 2021 г.	
52	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3012	Пролет: Опора № 11 - Опора № 12		0.160	9	4	4	2	2	1	22	3 кв. 2021 г.	
53	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3024	Пролет: Опора № 23 - Опора № 24		0.120	7	2	5	1	2	0	17	3 кв. 2021 г.	
54	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3035	Пролет: Опора № 34 - Опора № 35		0.119	26	12	6	9	13	3	69	3 кв. 2021 г.	
55	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3036	Пролет: Опора № 35 - Опора № 36		0.245	28	10	14	9	9	6	76	3 кв. 2021 г.	
56	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3037	Пролет: Опора № 36 - Опора № 37		0.273	29	13	12	8	12	2	76	3 кв. 2021 г.	
57	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3038	Пролет: Опора № 37 - Опора № 38		0.188	24	11	17	10	4	2	68	3 кв. 2021 г.	
58	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3040	Пролет: Опора № 39 - Опора № 40		0.135	20	18	9	9	3	5	64	3 кв. 2021 г.	
59	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3041	Пролет: Опора № 40 - Опора № 41		0.130	20	18	9	9	3	5	64	3 кв. 2021 г.	
60	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3042	Пролет: Опора № 41 - Опора № 42		0.240	19	11	11	13	10	3	67	3 кв. 2021 г.	
61	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3043	Пролет: Опора № 42 - Опора № 43		0.162	23	12	12	13	3	7	70	3 кв. 2021 г.	
62	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3044	Пролет: Опора № 43 - Опора № 44		0.288	23	16	18	7	0	2	66	3 кв. 2021 г.	
63	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3045	Пролет: Опора № 44 - Опора № 45		0.272	20	12	13	5	5	6	61	3 кв. 2021 г.	
64	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3046	Пролет: Опора № 45 - Опора № 46		0.280	19	15	12	11	16	3	76	3 кв. 2021 г.	
65	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3047	Пролет: Опора № 46 - Опора № 47		0.280	17	15	9	9	4	2	56	3 кв. 2021 г.	
66	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48		0.280	24	16	11	18	4	8	81	3 кв. 2021 г.	
67	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3049	Пролет: Опора № 48 - Опора № 49		0.280	20	8	13	5	5	0	51	3 кв. 2021 г.	
68	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50		0.270	24	16	9	8	0	6	63	3 кв. 2021 г.	
69	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3052	Пролет: Опора № 51 - Опора № 52		0.098	24	8	14	6	4	4	60	3 кв. 2021 г.	
70	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3053	Пролет: Опора № 52 - Опора № 53		0.240	31	14	11	7	3	5	71	3 кв. 2021 г.	
71	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3054	Пролет: Опора № 53 - Опора № 54		0.105	5	3	4	3	0	0	15	3 кв. 2021 г.	
72	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3055	Пролет: Опора № 54 - Опора № 55		0.129	7	7	5	6	0	0	25	3 кв. 2021 г.	
73	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3058	Пролет: Опора № 57 - Опора № 58		0.057	24	10	8	11	2	4	59	3 кв. 2021 г.	
74	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3059	Пролет: Опора № 58 - Опора № 59		0.062	22	11	6	11	4	2	56	3 кв. 2021 г.	
75	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64		0.396	21	21	8	8	2	0	60	3 кв. 2021 г.	
76	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65		0.396	19	13	12	5	3	4	56	3 кв. 2021 г.	
77	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66		0.396	20	16	9	4	3	2	54	3 кв. 2021 г.	
78	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67		0.396	22	20	13	9	5	8	77	3 кв. 2021 г.	
79	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3069	Пролет: Опора № 68 - Опора № 69		0.024	13	4	10	3	8	3	41	3 кв. 2021 г.	
80	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3084	Пролет: Опора № 83 - Опора № 84		0.092	24	8	14	6	4	4	60	3 кв. 2021 г.	
81	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3087	Пролет: Опора № 86 - Опора № 87		0.203	19	11	11	13	10	3	67	3 кв. 2021 г.	
82	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3088	Пролет: Опора № 87 - Опора № 88		0.064	11	16	5	4	0	0	36	3 кв. 2021 г.	
83	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3089	Пролет: Опора № 88 - Опора № 89		0.154	8	6	5	3	4	2	28	3 кв. 2021 г.	
84	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3094	Пролет: Опора № 93 - Опора № 94		0.179	9	3	6	2	6	0	26	3 кв. 2021 г.	
85	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3095	Пролет: Опора № 94 - Опора № 95		0.169	7	3	6	2	4	0	22	3 кв. 2021 г.	
86	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3096	Пролет: Опора № 95 - Опора № 96		0.102	5	3	4	3	0	0	15	3 кв. 2021 г.	
87	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3097	Пролет: Опора № 96 - Опора № 97		0.180	9	4	8	2	4	0	27	3 кв. 2021 г.	
88	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3098	Пролет: Опора № 97 - Опора № 98		0.147	21	16	10	7	8	5	67	3 кв. 2021 г.	
89	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3100	Пролет: Опора № 99 - Опора № 100		0.084	24	8	14	6	4	4	60	3 кв. 2021 г.	
90	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3101	Пролет: Опора № 100 - Опора № 101		0.060	23	10	9	9	3	5	59	3 кв. 2021 г.	
91	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3102	Пролет: Опора № 101 - Опора № 102		0.240	23	12	11	8	4	6	64	3 кв. 2021 г.	
92	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3103	Пролет: Опора № 102 - Опора № 103		0.240	22	18	10	7	2	4	63	3 кв. 2021 г.	

93	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3104	Пролет: Опора № 103 - Опора № 104		0.215	24	20	12	7	4	2	69	3 кв. 2021 г.	
94	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3105	Пролет: Опора № 104 - Опора № 105		0.144	20	17	11	6	5	4	63	3 кв. 2021 г.	
95	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3106	Пролет: Опора № 105 - Опора № 106		0.116	23	21	10	10	11	2	77	3 кв. 2021 г.	
96	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3107	Пролет: Опора № 106 - Опора № 107		0.062	20	13	11	6	12	3	65	3 кв. 2021 г.	
97	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3124	Пролет: Опора № 123 - Опора № 124		0.045	35	10	9	6	6	3	69	3 кв. 2021 г.	
98	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3125	Пролет: Опора № 124 - Опора № 116/125		0.042	10	19	9	12	6	3	59	3 кв. 2021 г.	
99	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3126	Пролет: Опора № 116/125 - Опора № 117/12		0.021	29	15	15	13	6	9	87	3 кв. 2021 г.	
100	Мышкинский район	ВЛ 35кВ Крюково-Мышкин	35	3004590	VL035-002033-001-3127	Пролет: Опора № 117/126 - Опора № 118/12		0.039	16	8	8	9	5	6	52	3 кв. 2021 г.	
101	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3004	Пролет: Опора № 3 - Опора № 4	35	0.020	15	13	13	12	13	5	71	3 кв. 2020 г.	
102	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3010	Пролет: Опора № 9 - Опора № 10		0.165	16	13	14	13	11	11	78	3 кв. 2020 г.	
103	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3011	Пролет: Опора № 10 - Опора № 11		0.165	17	14	10	5	6	3	55	3 кв. 2020 г.	
104	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3012	Пролет: Опора № 11 - Опора № 12		0.132	15	18	14	14	13	2	76	3 кв. 2020 г.	
105	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3015	Пролет: Опора № 14 - Опора № 15		0.020	17	15	15	13	8	9	77	3 кв. 2020 г.	
106	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3016	Пролет: Опора № 15 - Опора № 16		0.044	17	6	15	10	8	3	59	3 кв. 2020 г.	
107	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3017	Пролет: Опора № 16 - Опора № 17		0.030	9	7	6	6	9	3	40	3 кв. 2020 г.	
108	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3018	Пролет: Опора № 17 - Опора № 18		0.099	15	9	9	13	5	5	56	3 кв. 2020 г.	
109	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3019	Пролет: Опора № 18 - Опора № 19		0.088	19	19	20	15	10	6	89	3 кв. 2020 г.	
110	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3022	Пролет: Опора № 21 - Опора № 22		0.026	18	17	10	9	16	4	74	3 кв. 2020 г.	
111	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3023	Пролет: Опора № 22 - Опора № 23		0.110	18	15	10	9	9	3	64	3 кв. 2020 г.	
112	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3024	Пролет: Опора № 23 - Опора № 24		0.011	16	17	16	4	9	3	65	3 кв. 2020 г.	
113	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3025	Пролет: Опора № 24 - Опора № 25		0.094	17	18	20	13	16	3	87	3 кв. 2020 г.	
114	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3026	Пролет: Опора № 25 - Опора № 26		0.099	18	19	16	17	5	3	78	3 кв. 2020 г.	
115	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3028	Пролет: Опора № 27 - Опора № 28		0.088	18	6	10	9	8	3	54	3 кв. 2020 г.	
116	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3029	Пролет: Опора № 28 - Опора № 29		0.190	18	17	10	9	16	4	74	3 кв. 2020 г.	
117	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3030	Пролет: Опора № 29 - Опора № 30		0.164	18	15	10	9	9	3	64	3 кв. 2020 г.	
118	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3031	Пролет: Опора № 30 - Опора № 31		0.180	16	17	16	4	9	3	65	3 кв. 2020 г.	
119	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3033	Пролет: Опора № 32 - Опора № 33		0.062	17	18	20	13	16	3	87	3 кв. 2020 г.	
120	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3034	Пролет: Опора № 33 - Опора № 34		0.095	18	19	16	17	5	3	78	3 кв. 2020 г.	
121	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3035	Пролет: Опора № 34 - Опора № 35		0.090	18	6	10	9	8	3	54	3 кв. 2020 г.	
122	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3036	Пролет: Опора № 35 - Опора № 36		0.263	20	17	10	9	16	4	76	3 кв. 2020 г.	
123	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3037	Пролет: Опора № 36 - Опора № 37		0.323	18	15	10	9	9	3	64	3 кв. 2020 г.	
124	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3038	Пролет: Опора № 37 - Опора № 38		0.252	16	17	16	4	9	3	65	3 кв. 2020 г.	
125	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3039	Пролет: Опора № 38 - Опора № 39		0.287	17	18	20	13	16	3	87	3 кв. 2020 г.	
126	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3040	Пролет: Опора № 39 - Опора № 40		0.259	18	19	16	17	5	3	78	3 кв. 2020 г.	
127	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3041	Пролет: Опора № 40 - Опора № 41		0.323	18	6	10	9	8	3	54	3 кв. 2020 г.	
128	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3042	Пролет: Опора № 41 - Опора № 42		0.420	16	13	9	6	7	6	57	3 кв. 2020 г.	
129	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3043	Пролет: Опора № 42 - Опора № 43		0.245	16	8	4	4	3	0	35	3 кв. 2020 г.	
130	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3044	Пролет: Опора № 43 - Опора № 44		0.223	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
131	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3045	Пролет: Опора № 44 - Опора № 45		0.255	19	16	9	13	15	3	75	3 кв. 2020 г.	
132	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3046	Пролет: Опора № 45 - Опора № 46		0.285	19	15	12	15	10	3	74	3 кв. 2020 г.	
133	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3047	Пролет: Опора № 46 - Опора № 47		0.306	21	9	15	6	9	3	63	3 кв. 2020 г.	
134	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48		0.165	5	8	4	4	3	0	24	3 кв. 2020 г.	
135	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3049	Пролет: Опора № 48 - Опора № 49		0.091	19	5	5	3	1	1	34	3 кв. 2020 г.	
136	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50		0.133	19	16	9	13	15	3	75	3 кв. 2020 г.	
137	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3052	Пролет: Опора № 51 - Опора № 52		0.185	19	15	12	15	10	3	74	3 кв. 2020 г.	
138	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3053	Пролет: Опора № 52 - Опора № 53		0.254	21	9	15	6	9	3	63	3 кв. 2020 г.	
139	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3054	Пролет: Опора № 53 - Опора № 54		0.234	5	8	4	4	3	0	24	3 кв. 2020 г.	
140	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3055	Пролет: Опора № 54 - Опора № 55		0.215	19	5	5	3	1	1	34	3 кв. 2020 г.	
141	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3056	Пролет: Опора № 55 - Опора № 56		0.185	17	16	9	13	15	3	73	3 кв. 2020 г.	

142	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3057	Пролет: Опора № 56 - Опора № 57		0.175	19	15	16	15	10	3	78	3 кв. 2020 г.	
143	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3058	Пролет: Опора № 57 - Опора № 58		0.175	21	9	15	9	9	3	66	3 кв. 2020 г.	
144	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3059	Пролет: Опора № 58 - Опора № 59		0.135	5	8	4	4	3	0	24	3 кв. 2020 г.	
145	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3061	Пролет: Опора № 60 - Опора № 61		0.188	19	5	5	3	1	1	34	3 кв. 2020 г.	
146	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3062	Пролет: Опора № 61 - Опора № 62		0.152	16	16	9	15	15	3	74	3 кв. 2020 г.	
147	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3063	Пролет: Опора № 62 - Опора № 63		0.120	19	15	16	15	10	3	78	3 кв. 2020 г.	
148	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64		0.161	21	9	15	10	9	3	67	3 кв. 2020 г.	
149	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65		0.086	5	8	4	4	3	0	24	3 кв. 2020 г.	
150	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3072	Пролет: Опора № 71 - Опора № 72		0.040	19	5	5	3	1	1	34	3 кв. 2020 г.	
151	Некоузский район	ВЛ 35кВ Станилово-1	35	3004402	VL035-002024-001-3074	Пролет: Опора № 73 - Опора № 74		0.044	10	8	9	6	3	3	39	3 кв. 2020 г.	
152	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3038	Пролет: Опора № 37/37 - Опора № 38/38	50	0.001	7	3	4	2	0	0	16	3 кв. 2021 г.	
153	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3039	Пролет: Опора № 38/38 - Опора № 39/39		0.025	15	10	8	4	5	4	46	3 кв. 2021 г.	
154	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3040	Пролет: Опора № 39/39 - Опора № 40/40		0.216	13	13	5	3	12	0	46	3 кв. 2021 г.	
155	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3041	Пролет: Опора № 40/40 - Опора № 41/41		0.168	14	5	4	3	0	0	26	3 кв. 2021 г.	
156	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3042	Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42		0.168	10	11	9	2	4	3	39	3 кв. 2021 г.	
157	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3043	Пролет: Опора № 42/42 - Опора № 43/43		0.196	9	3	6	2	6	0	26	3 кв. 2021 г.	
158	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3046	Пролет: Опора № 45/45 - Опора № 46/46		0.001	4	3	2	2	4	0	15	3 кв. 2021 г.	
159	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3047	Пролет: Опора № 46/46 - Опора № 47/47		0.043	12	3	9	5	0	0	29	3 кв. 2021 г.	
160	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3048	Пролет: Опора № 47/47 - Опора № 48/48		0.070	22	4	12	5	0	2	45	3 кв. 2021 г.	
161	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3049	Пролет: Опора № 48/48 - Опора № 49/49		0.023	13	4	10	3	8	3	41	3 кв. 2021 г.	
162	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3050	Пролет: Опора № 49/49 - Опора № 50/50		0.028	17	5	9	7	4	2	44	3 кв. 2021 г.	
163	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3051	Пролет: Опора № 50/50 - Опора № 51/51		0.015	8	2	3	1	0	4	18	3 кв. 2021 г.	
164	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3059	Пролет: Опора № 58/58 - Опора № 59/59		0.001	5	6	7	2	0	2	22	3 кв. 2021 г.	
165	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3060	Пролет: Опора № 59/59 - Опора № 60/60		0.001	11	9	2	1	4	0	27	3 кв. 2021 г.	
166	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3073	Пролет: Опора № 72/72 - Опора № 73/73		0.028	5	6	1	2	0	2	16	3 кв. 2021 г.	
167	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3074	Пролет: Опора № 73/73 - Опора № 74/74		0.196	14	8	4	5	4	0	35	3 кв. 2021 г.	
168	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3075	Пролет: Опора № 74/74 - Опора № 75/75		0.204	16	7	9	10	4	5	51	3 кв. 2021 г.	
169	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3076	Пролет: Опора № 75/75 - Опора № 76/76		0.196	9	9	6	5	0	0	29	3 кв. 2021 г.	
170	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3077	Пролет: Опора № 76/76 - Опора № 77/77		0.145	12	18	6	4	4	2	46	3 кв. 2021 г.	
171	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3078	Пролет: Опора № 77/77 - Опора № 78/78		0.078	11	16	5	4	0	0	36	3 кв. 2021 г.	
172	Большеселький район	Отпайка ВЛ-35 кВ Больш.-1 на ПС Варегово	35	3004568	VL035-001778-501-3079	Пролет: Опора № 78/78 - Опора № 79/79		0.065	22	11	6	11	4	2	56	3 кв. 2021 г.	
173	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3006	Пролет: Опора № 5 - Опора № 6	70	0.140	19	16	9	13	15	3	75	3 кв. 2020 г.	
174	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3008	Пролет: Опора № 7 - Опора № 8		0.065	19	15	12	15	10	3	74	3 кв. 2020 г.	
175	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3009	Пролет: Опора № 8 - Опора № 9		0.085	21	9	15	6	9	3	63	3 кв. 2020 г.	
176	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3011	Пролет: Опора № 10 - Опора № 11		0.010	15	8	4	4	3	0	34	3 кв. 2020 г.	
177	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3012	Пролет: Опора № 11 - Опора № 12		0.040	19	13	9	6	8	1	56	3 кв. 2020 г.	
178	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3013	Пролет: Опора № 12 - Опора № 13		0.090	19	16	9	13	15	3	75	3 кв. 2020 г.	
179	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3014	Пролет: Опора № 13 - Опора № 14		0.090	20	15	12	15	10	3	75	3 кв. 2020 г.	
180	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3015	Пролет: Опора № 14 - Опора № 15		0.035	15	16	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
181	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3025	Пролет: Опора № 24 - Опора № 25		0.256	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
182	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3026	Пролет: Опора № 25 - Опора № 26		0.092	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
183	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3027	Пролет: Опора № 26 - Опора № 27		0.075	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
184	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3028	Пролет: Опора № 27 - Опора № 28		0.060	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
185	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3029	Пролет: Опора № 28 - Опора № 29		0.060	21	9	15	6	6	4	61	3 кв. 2020 г.	
186	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3030	Пролет: Опора № 29 - Опора № 30		0.130	20	10	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
187	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3031	Пролет: Опора № 30 - Опора № 31		0.033	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
188	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3032	Пролет: Опора № 31 - Опора № 32		0.033	19	15	12	16	11	4	77	3 кв. 2020 г.	
189	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3033	Пролет: Опора № 32 - Опора № 33		0.048	20	15	12	15	10	3	75	3 кв. 2020 г.	
190	Большеселький район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3034	Пролет: Опора № 33 - Опора № 34		0.016	15	16	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	

191	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3036	Пролет: Опора № 35 - Опора № 36	0.050	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
192	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3038	Пролет: Опора № 37 - Опора № 38	0.012	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
193	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3040	Пролет: Опора № 39 - Опора № 40	0.012	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
194	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3041	Пролет: Опора № 40 - Опора № 41	0.066	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
195	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3042	Пролет: Опора № 41 - Опора № 42	0.054	21	9	15	6	6	4	61	3 кв. 2020 г.	
196	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3044	Пролет: Опора № 43 - Опора № 44	0.035	20	10	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
197	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48	0.016	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
198	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50	0.032	19	15	12	16	11	4	77	3 кв. 2020 г.	
199	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3051	Пролет: Опора № 50 - Опора № 51	0.036	18	15	9	9	6	3	60	3 кв. 2020 г.	
200	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3052	Пролет: Опора № 51 - Опора № 52	0.105	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
201	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3053	Пролет: Опора № 52 - Опора № 53	0.116	10	15	6	9	9	3	52	3 кв. 2020 г.	
202	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3054	Пролет: Опора № 53 - Опора № 54	0.069	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
203	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64	0.290	19	15	12	16	11	4	77	3 кв. 2020 г.	
204	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65	0.341	18	15	9	9	6	3	60	3 кв. 2020 г.	
205	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66	0.299	11	10	16	14	12	3	66	3 кв. 2020 г.	
206	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67	0.320	15	6	9	8	6	2	46	3 кв. 2020 г.	
207	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3068	Пролет: Опора № 67 - Опора № 68	0.154	16	9	8	5	9	3	50	3 кв. 2020 г.	
208	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3069	Пролет: Опора № 68 - Опора № 69	0.160	14	9	9	4	8	3	47	3 кв. 2020 г.	
209	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3070	Пролет: Опора № 69 - Опора № 70	0.176	16	7	6	8	5	3	45	3 кв. 2020 г.	
210	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3071	Пролет: Опора № 70 - Опора № 71	0.322	20	15	9	9	8	4	65	3 кв. 2020 г.	
211	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3072	Пролет: Опора № 71 - Опора № 72	0.158	17	12	9	9	8	2	57	3 кв. 2020 г.	
212	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3073	Пролет: Опора № 72 - Опора № 73	0.140	18	8	9	12	6	2	55	3 кв. 2020 г.	
213	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3075	Пролет: Опора № 74 - Опора № 75	0.075	16	14	8	7	9	1	55	3 кв. 2020 г.	
214	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3076	Пролет: Опора № 75 - Опора № 76	0.060	20	15	9	9	8	4	65	3 кв. 2020 г.	
215	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3077	Пролет: Опора № 76 - Опора № 77	0.155	17	12	9	9	8	2	57	3 кв. 2020 г.	
216	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3078	Пролет: Опора № 77 - Опора № 78	0.160	18	8	9	12	6	2	55	3 кв. 2020 г.	
217	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3079	Пролет: Опора № 78 - Опора № 79	0.112	16	14	8	7	9	1	55	3 кв. 2020 г.	
218	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3080	Пролет: Опора № 79 - Опора № 80	0.390	19	15	12	16	11	4	77	3 кв. 2020 г.	
219	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3081	Пролет: Опора № 80 - Опора № 81	0.120	18	15	9	9	6	3	60	3 кв. 2020 г.	
220	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3082	Пролет: Опора № 81 - Опора № 82	0.150	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
221	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3083	Пролет: Опора № 82 - Опора № 83	0.068	10	15	6	9	9	3	52	3 кв. 2020 г.	
222	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3084	Пролет: Опора № 83 - Опора № 84	0.136	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
223	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3085	Пролет: Опора № 84 - Опора № 85	0.109	19	15	12	16	11	4	77	3 кв. 2020 г.	
224	Большеесельский район	ВЛ 35кВ Станилово-1, отпайка ВЛ Лацкое	35	3004402	VL035-002024-501-3086	Пролет: Опора № 85 - Опора № 86	0.079	11	15	16	9	8	2	61	3 кв. 2020 г.	
225	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3087	Пролет: Опора № 86 - Опора № 87	0.100	19	16	7	7	9	2	60	3 кв. 2020 г.	
226	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3088	Пролет: Опора № 87 - Опора № 88	0.098	15	8	8	7	9	1	48	3 кв. 2020 г.	
227	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3091	Пролет: Опора № 90 - Опора № 91	0.108	16	19	8	5	5	4	57	3 кв. 2020 г.	
228	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3092	Пролет: Опора № 91 - Опора № 92	0.168	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
229	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3093	Пролет: Опора № 92 - Опора № 93	0.077	11	15	16	9	8	2	61	3 кв. 2020 г.	
230	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3094	Пролет: Опора № 93 - Опора № 94	0.150	19	16	7	7	9	2	60	3 кв. 2020 г.	
231	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3095	Пролет: Опора № 94 - Опора № 95	0.150	15	9	8	7	9	1	49	3 кв. 2020 г.	
232	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3096	Пролет: Опора № 95 - Опора № 96	0.122	16	19	8	5	5	2	55	3 кв. 2020 г.	
233	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3097	Пролет: Опора № 96 - Опора № 97	0.122	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
234	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3098	Пролет: Опора № 97 - Опора № 98	0.176	15	10	9	5	6	1	46	3 кв. 2020 г.	
235	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3099	Пролет: Опора № 98 - Опора № 99	0.189	18	8	4	4	3	0	37	3 кв. 2020 г.	
236	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3100	Пролет: Опора № 99 - Опора № 100	0.136	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
237	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3101	Пролет: Опора № 100 - Опора № 101	0.165	19	18	15	11	12	1	76	3 кв. 2020 г.	
238	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3103	Пролет: Опора № 102 - Опора № 103	0.112	5	7	6	9	6	1	34	3 кв. 2020 г.	
239	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3104	Пролет: Опора № 103 - Опора № 104	0.140	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	

240	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3106	Пролет: Опора № 105 - Опора № 106		0.224	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
241	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3107	Пролет: Опора № 106 - Опора № 107		0.140	19	18	15	11	12	1	76	3 кв. 2020 г.	
242	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3108	Пролет: Опора № 107 - Опора № 108		0.112	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
243	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3111	Пролет: Опора № 110 - Опора № 111		0.075	19	18	15	11	12	1	76	3 кв. 2020 г.	
244	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3112	Пролет: Опора № 111 - Опора № 112		0.154	5	7	6	9	6	1	34	3 кв. 2020 г.	
245	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3113	Пролет: Опора № 112 - Опора № 113		0.154	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
246	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3114	Пролет: Опора № 113 - Опора № 114		0.182	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
247	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3116	Пролет: Опора № 115 - Опора № 116		0.210	24	10	15	9	7	2	67	3 кв. 2020 г.	
248	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3117	Пролет: Опора № 116 - Опора № 117		0.090	20	18	12	11	11	1	73	3 кв. 2020 г.	
249	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3118	Пролет: Опора № 117 - Опора № 118		0.105	11	15	16	9	8	2	61	3 кв. 2020 г.	
250	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3119	Пролет: Опора № 118 - Опора № 119		0.070	19	16	7	7	9	2	60	3 кв. 2020 г.	
251	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3120	Пролет: Опора № 119 - Опора № 120		0.070	15	9	8	7	9	1	49	3 кв. 2020 г.	
252	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3121	Пролет: Опора № 120 - Опора № 121		0.140	16	19	8	5	5	2	55	3 кв. 2020 г.	
253	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3122	Пролет: Опора № 121 - Опора № 122		0.056	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
254	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3123	Пролет: Опора № 122 - Опора № 123		0.056	15	10	9	5	6	1	46	3 кв. 2020 г.	
255	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3124	Пролет: Опора № 123 - Опора № 124		0.168	18	8	4	4	3	0	37	3 кв. 2020 г.	
256	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3125	Пролет: Опора № 124 - Опора № 125		0.112	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
257	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3127	Пролет: Опора № 126 - Опора № 127		0.003	14	10	16	9	8	2	59	3 кв. 2020 г.	
258	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3128	Пролет: Опора № 127 - Опора № 128		0.029	19	16	7	7	9	2	60	3 кв. 2020 г.	
259	Некоузский район	ВЛ 35кВ Сить	35	3004595	VL035-001922-001-3129	Пролет: Опора № 128 - Опора № 129		0.206	11	15	8	7	9	1	51	3 кв. 2020 г.	
260	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3009	Пролет: Опора № 8 - Опора № 9	80	0.069	16	19	8	5	5	2	55	3 кв. 2020 г.	
261	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3010	Пролет: Опора № 9 - Опора № 10		0.224	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
262	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3012	Пролет: Опора № 11 - Опора № 12		0.014	15	10	9	5	6	1	46	3 кв. 2020 г.	
263	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3013	Пролет: Опора № 12 - Опора № 13		0.270	18	8	4	4	3	0	37	3 кв. 2020 г.	
264	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3014	Пролет: Опора № 13 - Опора № 14		0.308	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
265	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3015	Пролет: Опора № 14 - Опора № 15		0.338	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
266	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3017	Пролет: Опора № 16 - Опора № 17		0.077	20	15	9	9	8	4	65	3 кв. 2020 г.	
267	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3018	Пролет: Опора № 17 - Опора № 18		0.072	17	12	9	9	8	2	57	3 кв. 2020 г.	
268	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3019	Пролет: Опора № 18 - Опора № 19		0.338	18	8	9	12	6	2	55	3 кв. 2020 г.	
269	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3020	Пролет: Опора № 19 - Опора № 20		0.260	16	14	8	7	9	1	55	3 кв. 2020 г.	
270	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3021	Пролет: Опора № 20 - Опора № 21		0.338	20	15	9	9	8	4	65	3 кв. 2020 г.	
271	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3022	Пролет: Опора № 21 - Опора № 22		0.169	17	12	9	9	8	2	57	3 кв. 2020 г.	
272	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3023	Пролет: Опора № 22 - Опора № 23		0.090	7	2	5	1	2	0	17	3 кв. 2020 г.	
273	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3026	Пролет: Опора № 25 - Опора № 26		0.340	15	3	2	2	3	0	25	3 кв. 2020 г.	
274	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3027	Пролет: Опора № 26 - Опора № 27		0.340	6	3	4	3	1	1	18	3 кв. 2020 г.	
275	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3030	Пролет: Опора № 29 - Опора № 30		0.015	7	4	5	1	2	1	20	3 кв. 2020 г.	
276	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3033	Пролет: Опора № 32 - Опора № 33		0.116	18	8	4	4	3	0	37	3 кв. 2020 г.	
277	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3035	Пролет: Опора № 34 - Опора № 35		0.041	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
278	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3038	Пролет: Опора № 37 - Опора № 38		0.216	19	13	9	6	8	1	56	3 кв. 2020 г.	
279	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3039	Пролет: Опора № 38 - Опора № 39		0.216	19	16	9	13	15	3	75	3 кв. 2020 г.	
280	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3040	Пролет: Опора № 39 - Опора № 40		0.248	20	15	12	15	10	3	75	3 кв. 2020 г.	
281	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3041	Пролет: Опора № 40 - Опора № 41		0.153	15	16	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
282	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3042	Пролет: Опора № 41 - Опора № 42		0.144	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
283	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3043	Пролет: Опора № 42 - Опора № 43		0.330	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
284	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3045	Пролет: Опора № 44 - Опора № 45		0.314	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
285	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3046	Пролет: Опора № 45 - Опора № 46		0.333	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
286	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3047	Пролет: Опора № 46 - Опора № 47		0.295	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
287	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48		0.281	24	10	15	9	7	2	67	3 кв. 2020 г.	
288	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3049	Пролет: Опора № 48 - Опора № 49		0.198	20	18	12	11	11	1	73	3 кв. 2020 г.	

289	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50
290	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3056	Пролет: Опора № 55 - Опора № 56
291	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3057	Пролет: Опора № 56 - Опора № 57
292	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3058	Пролет: Опора № 57 - Опора № 58
293	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3059	Пролет: Опора № 58 - Опора № 59
294	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3060	Пролет: Опора № 59 - Опора № 60
295	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3061	Пролет: Опора № 60 - Опора № 61
296	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3062	Пролет: Опора № 61 - Опора № 62
297	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3063	Пролет: Опора № 62 - Опора № 63
298	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64
299	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65
300	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66
301	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67
302	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3068	Пролет: Опора № 67 - Опора № 68
303	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3070	Пролет: Опора № 69 - Опора № 70
304	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3071	Пролет: Опора № 70 - Опора № 71
305	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3072	Пролет: Опора № 71 - Опора № 72
306	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3073	Пролет: Опора № 72 - Опора № 73
307	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3074	Пролет: Опора № 73 - Опора № 74
308	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3075	Пролет: Опора № 74 - Опора № 75
309	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3076	Пролет: Опора № 75 - Опора № 76
310	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3077	Пролет: Опора № 76 - Опора № 77
311	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3078	Пролет: Опора № 77 - Опора № 78
312	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3079	Пролет: Опора № 78 - Опора № 79
313	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3080	Пролет: Опора № 79 - Опора № 80
314	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3081	Пролет: Опора № 80 - Опора № 81
315	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3082	Пролет: Опора № 81 - Опора № 82
316	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3112	Пролет: Опора № 111 - Опора № 112
317	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3117	Пролет: Опора № 116 - Опора № 117
318	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3118	Пролет: Опора № 117 - Опора № 118
319	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3122	Пролет: Опора № 121 - Опора № 122
320	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3123	Пролет: Опора № 122 - Опора № 123
321	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3124	Пролет: Опора № 123 - Опора № 124
322	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3125	Пролет: Опора № 124 - Опора № 125
323	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3126	Пролет: Опора № 125 - Опора № 126
324	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3127	Пролет: Опора № 126 - Опора № 127
325	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3128	Пролет: Опора № 127 - Опора № 128
326	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3130	Пролет: Опора № 129 - Опора № 130
327	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3131	Пролет: Опора № 130 - Опора № 131
328	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3132	Пролет: Опора № 131 - Опора № 132
329	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3133	Пролет: Опора № 132 - Опора № 133
330	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3134	Пролет: Опора № 133 - Опора № 134
331	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3135	Пролет: Опора № 134 - Опора № 135
332	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3136	Пролет: Опора № 135 - Опора № 136
333	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3137	Пролет: Опора № 136 - Опора № 137
334	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3139	Пролет: Опора № 138 - Опора № 139
335	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3140	Пролет: Опора № 139 - Опора № 140
336	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3141	Пролет: Опора № 140 - Опора № 141
337	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3142	Пролет: Опора № 141 - Опора № 142

0.033	19	15	12	15	11	0	72	3 кв. 2020 г.	
0.220	21	9	15	6	9	0	60	3 кв. 2020 г.	
0.222	18	13	9	10	15	1	66	3 кв. 2020 г.	
0.222	11	5	5	7	5	2	35	3 кв. 2020 г.	
0.218	9	8	4	6	4	0	31	3 кв. 2020 г.	
0.205	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
0.167	20	15	9	9	8	4	65	3 кв. 2020 г.	
0.222	17	12	9	9	8	2	57	3 кв. 2020 г.	
0.198	18	8	9	12	6	2	55	3 кв. 2020 г.	
0.238	25	8	9	12	6	2	62	3 кв. 2020 г.	
0.204	14	10	7	7	3	0	41	3 кв. 2020 г.	
0.167	6	3	4	3	1	1	18	3 кв. 2020 г.	
0.110	11	15	9	6	5	2	48	3 кв. 2020 г.	
0.162	19	18	14	16	8	0	75	3 кв. 2020 г.	
0.128	15	11	9	5	6	0	46	3 кв. 2020 г.	
0.146	19	9	10	9	4	1	52	3 кв. 2020 г.	
0.186	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
0.207	24	8	9	12	6	2	61	3 кв. 2020 г.	
0.130	14	10	7	7	3	0	41	3 кв. 2020 г.	
0.130	14	8	9	12	6	2	51	3 кв. 2020 г.	
0.148	19	10	7	7	3	0	46	3 кв. 2020 г.	
0.182	6	3	4	3	1	1	18	3 кв. 2020 г.	
0.056	7	4	5	1	2	1	20	3 кв. 2020 г.	
0.146	18	8	4	4	3	0	37	3 кв. 2020 г.	
0.091	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	
0.071	15	9	8	7	9	1	49	3 кв. 2020 г.	
0.036	16	19	8	5	5	2	55	3 кв. 2020 г.	
0.154	19	15	12	15	11	3	75	3 кв. 2020 г.	
0.069	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
0.120	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
0.086	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
0.068	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
0.245	24	10	15	9	7	2	67	3 кв. 2020 г.	
0.222	20	18	12	11	11	1	73	3 кв. 2020 г.	
0.239	19	15	12	15	11	0	72	3 кв. 2020 г.	
0.137	21	9	15	6	9	0	60	3 кв. 2020 г.	
0.171	18	13	9	10	15	1	66	3 кв. 2020 г.	
0.205	14	17	9	2	3	0	45	3 кв. 2020 г.	
0.239	24	17	13	8	1	1	64	3 кв. 2020 г.	
0.154	19	8	9	6	5	2	49	3 кв. 2020 г.	
0.186	18	10	11	7	3	0	49	3 кв. 2020 г.	
0.205	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
0.274	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
0.068	15	10	15	9	7	2	58	3 кв. 2020 г.	
0.120	20	18	12	11	11	1	73	3 кв. 2020 г.	
0.610	13	15	12	15	11	0	66	3 кв. 2020 г.	
0.171	21	9	15	6	9	0	60	3 кв. 2020 г.	
0.175	18	13	9	10	15	1	66	3 кв. 2020 г.	
0.178	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	

338	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3143	Пролет: Опора № 142 - Опора № 143		0.176	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
339	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3150	Пролет: Опора № 149 - Опора № 150		0.072	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
340	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3155	Пролет: Опора № 154 - Опора № 155		0.153	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
341	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3160	Пролет: Опора № 159 - Опора № 160		0.045	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
342	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3163	Пролет: Опора № 162 - Опора № 163		0.054	21	9	15	6	9	4	64	3 кв. 2020 г.	
343	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3173	Пролет: Опора № 172 - Опора № 173		0.150	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
344	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3180	Пролет: Опора № 179 - Опора № 180		0.096	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
345	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3181	Пролет: Опора № 180 - Опора № 181		0.096	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
346	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3182	Пролет: Опора № 181 - Опора № 182		0.096	19	18	9	7	9	3	65	3 кв. 2020 г.	
347	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3185	Пролет: Опора № 184 - Опора № 185		0.194	7	4	5	1	2	1	20	3 кв. 2020 г.	
348	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3188	Пролет: Опора № 187 - Опора № 188		0.070	11	8	4	4	3	0	30	3 кв. 2020 г.	
349	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3189	Пролет: Опора № 188 - Опора № 189		0.070	18	10	11	7	3	0	49	3 кв. 2020 г.	
350	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3191	Пролет: Опора № 190 - Опора № 191		0.046	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
351	Некоузский район	ВЛ 35кВ Рождествено	35	3004404	VL035-002027-001-3192	Пролет: Опора № 191 - Опора № 192		0.046	23	9	15	9	7	2	65	3 кв. 2020 г.	
370	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3123	Пролет: Опора № 122 - Опора № 123	120	0.240	11	5	5	7	5	3	36	3 кв. 2020 г.	
371	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3153	Пролет: Опора № 152 - Опора № 153		0.176	14	5	6	9	5	3	42	3 кв. 2020 г.	
372	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3154	Пролет: Опора № 153 - Опора № 154		0.074	22	9	15	9	9	2	66	3 кв. 2020 г.	
373	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3155	Пролет: Опора № 154 - Опора № 155		0.076	19	12	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
374	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3156	Пролет: Опора № 155 - Опора № 156		0.064	10	9	6	6	4	1	36	3 кв. 2020 г.	
375	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3157	Пролет: Опора № 156 - Опора № 157		0.076	19	15	5	6	6	1	52	3 кв. 2020 г.	
376	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3158	Пролет: Опора № 157 - Опора № 158		0.078	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
377	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3159	Пролет: Опора № 158 - Опора № 159		0.280	9	8	4	6	4	0	31	3 кв. 2020 г.	
378	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3160	Пролет: Опора № 159 - Опора № 160		0.272	25	20	15	9	9	3	81	3 кв. 2020 г.	
379	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3161	Пролет: Опора № 160 - Опора № 161		0.312	28	15	18	8	8	5	82	3 кв. 2020 г.	
380	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3162	Пролет: Опора № 161 - Опора № 162		0.272	26	20	23	9	7	0	85	3 кв. 2020 г.	
381	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3163	Пролет: Опора № 162 - Опора № 163		0.312	30	15	18	8	8	3	82	3 кв. 2020 г.	
382	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3164	Пролет: Опора № 163 - Опора № 164		0.272	26	19	15	9	9	3	81	3 кв. 2020 г.	
383	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3165	Пролет: Опора № 164 - Опора № 165		0.351	27	15	19	8	8	5	82	3 кв. 2020 г.	
384	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3166	Пролет: Опора № 165 - Опора № 166		0.333	25	21	23	9	7	0	85	3 кв. 2020 г.	
385	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3167	Пролет: Опора № 166 - Опора № 167		0.306	29	18	15	8	8	3	81	3 кв. 2020 г.	
386	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3168	Пролет: Опора № 167 - Опора № 168		0.175	26	19	15	9	9	3	81	3 кв. 2020 г.	
387	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3169	Пролет: Опора № 168 - Опора № 169		0.195	27	15	19	8	8	5	82	3 кв. 2020 г.	
388	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3170	Пролет: Опора № 169 - Опора № 170		0.190	19	12	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
389	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3171	Пролет: Опора № 170 - Опора № 171		0.360	31	15	11	8	8	3	76	3 кв. 2020 г.	
390	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3172	Пролет: Опора № 171 - Опора № 172		0.315	25	10	11	7	3	0	56	3 кв. 2020 г.	
391	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3173	Пролет: Опора № 172 - Опора № 173		0.148	19	15	5	6	6	1	52	3 кв. 2020 г.	
392	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3175	Пролет: Опора № 174 - Опора № 175		0.114	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
393	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3177	Пролет: Опора № 176 - Опора № 177		0.162	9	8	4	6	4	0	31	3 кв. 2020 г.	
394	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3178	Пролет: Опора № 177 - Опора № 178		0.133	15	20	15	9	9	3	71	3 кв. 2020 г.	
395	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3182	Пролет: Опора № 181 - Опора № 182		0.185	18	15	18	8	8	5	72	3 кв. 2020 г.	
396	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3184	Пролет: Опора № 183 - Опора № 184		0.032	21	10	15	6	9	0	61	3 кв. 2020 г.	
397	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3190	Пролет: Опора № 189 - Опора № 190		0.096	16	13	7	9	9	0	54	3 кв. 2020 г.	
398	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3191	Пролет: Опора № 190 - Опора № 191		0.216	8	7	5	4	4	0	28	3 кв. 2020 г.	
399	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3192	Пролет: Опора № 191 - Опора № 192		0.210	7	4	5	1	2	1	20	3 кв. 2020 г.	
400	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3193	Пролет: Опора № 192 - Опора № 193		0.210	18	13	9	10	15	3	68	3 кв. 2020 г.	
401	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3197	Пролет: Опора № 196 - Опора № 197		0.108	16	5	9	7	5	3	45	3 кв. 2020 г.	
402	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3198	Пролет: Опора № 197 - Опора № 198		0.312	13	9	11	9	7	2	51	3 кв. 2020 г.	
403	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3199	Пролет: Опора № 198 - Опора № 199		0.312	18	18	9	7	9	3	64	3 кв. 2020 г.	
404	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3200	Пролет: Опора № 199 - Опора № 200		0.125	10	6	9	6	5	2	38	3 кв. 2020 г.	

405	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3205	Пролет: Опора № 204 - Опора № 205		0.067	9	8	4	6	4	0	31	3 кв. 2020 г.	
406	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3207	Пролет: Опора № 206 - Опора № 207		0.022	8	7	5	4	4	0	28	3 кв. 2020 г.	
407	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3212	Пролет: Опора № 211 - Опора № 212		0.103	7	4	5	1	2	1	20	3 кв. 2020 г.	
408	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3216	Пролет: Опора № 215 - Опора № 216		0.189	13	8	4	4	3	0	32	3 кв. 2020 г.	
409	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3220	Пролет: Опора № 219 - Опора № 220		0.074	7	5	5	3	1	1	22	3 кв. 2020 г.	
410	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3221	Пролет: Опора № 220 - Опора № 221		0.067	16	13	10	12	9	1	61	3 кв. 2020 г.	
411	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3222	Пролет: Опора № 221 - Опора № 222		0.364	31	15	11	8	8	3	76	3 кв. 2020 г.	
412	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3223	Пролет: Опора № 222 - Опора № 223		0.315	25	10	11	7	3	0	56	3 кв. 2020 г.	
413	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3224	Пролет: Опора № 223 - Опора № 224		0.306	19	15	5	6	6	1	52	3 кв. 2020 г.	
414	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3225	Пролет: Опора № 224 - Опора № 225		0.281	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
415	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3226	Пролет: Опора № 225 - Опора № 226		0.298	9	8	4	6	4	0	31	3 кв. 2020 г.	
416	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3227	Пролет: Опора № 226 - Опора № 227		0.340	25	10	11	7	3	0	56	3 кв. 2020 г.	
417	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3228	Пролет: Опора № 227 - Опора № 228		0.328	19	15	5	6	6	1	52	3 кв. 2020 г.	
418	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3229	Пролет: Опора № 228 - Опора № 229		0.315	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
419	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3230	Пролет: Опора № 229 - Опора № 230		0.298	24	10	11	7	3	0	55	3 кв. 2020 г.	
420	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3231	Пролет: Опора № 230 - Опора № 231		0.306	19	14	6	6	7	1	53	3 кв. 2020 г.	
421	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3232	Пролет: Опора № 231 - Опора № 232		0.278	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
422	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3233	Пролет: Опора № 232 - Опора № 233		0.315	25	11	12	7	3	0	58	3 кв. 2020 г.	
423	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3234	Пролет: Опора № 233 - Опора № 234		0.248	19	17	5	6	6	1	54	3 кв. 2020 г.	
424	Рыбинский район	ВЛ 35кВ Великое	35	3004589	VL035-001915-001-3235	Пролет: Опора № 234 - Опора № 235		0.088	15	8	8	4	5	2	42	3 кв. 2020 г.	
427	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3060	Пролет: Опора № 59 - Опора № 60	10	0.005	0	3	0	0	2	0	5	3 кв. 2021 г.	
428	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3079	Пролет: Опора № 78 - Опора № 79		0.136	48	22	26	12	11	7	126	3 кв. 2021 г.	
429	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3080	Пролет. Опора №79 - Опора № 80		0.530	53	17	9	5	1	0	65	3 кв. 2021 г.	
430	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3081	Пролет: Опора № 80 - Опора № 81		0.350	92	38	21	9	5	0	165	3 кв. 2021 г.	
431	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3090	Пролет: Опора № 89 - Опора № 90		0.180	44	0	0	30	0	10	84	3 кв. 2021 г.	
432	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3091	Пролет: Опора № 90 - Опора № 91		0.110	11	15	9	6	5	2	48	3 кв. 2021 г.	
433	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3092	Пролет: Опора № 91 - Опора № 92		0.450	33	7	6	3	0	0	49	3 кв. 2021 г.	
434	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3093	Пролет: Опора № 92 - Опора № 93		0.500	32	15	5	5	1	0	58	3 кв. 2021 г.	
435	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3095	Пролет: Опора № 94- Опора № 95		0.450	33	7	6	3	0	0	49	3 кв. 2021 г.	
436	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3098	Пролет: Опора № 97- Опора № 98		0.042	0	0	18	25	0	0	43	3 кв. 2021 г.	
437	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3101	Пролет: Опора № 100- Опора № 101		0.040	0	0	20	0	15	0	35	3 кв. 2021 г.	
438	Ростовский район	ВЛ 35 кВ Алешкинская	35	3002648	VL035-001804-001-3102	Пролет: Опора № 101- Опора №102		0.110	60	0	10	5	6	0	81	3 кв. 2021 г.	
472	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3101	Пролет: Опора № 100 - Опора № 101		0.250	0	22	0	0	100	0	122	3 кв. 2021 г.	
473	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3102	Пролет: Опора № 101 - Опора № 102		0.240	44	0	0	0	120	0	164	3 кв. 2021 г.	
474	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3103	Пролет: Опора № 102 - Опора № 103		0.240	12	38	0	111	0	0	161	3 кв. 2021 г.	
475	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3104	Пролет: Опора № 103 - Опора № 104		0.240	25	0	0	0	75	0	100	3 кв. 2021 г.	
476	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3105	Пролет: Опора № 104 - Опора № 105		0.250	35	0	0	40	20	0	95	3 кв. 2021 г.	
477	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3106	Пролет: Опора № 105 - Опора № 106		0.250	44	0	0	33	46	0	123	3 кв. 2021 г.	
478	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3107	Пролет: Опора № 106 - Опора № 107		0.250	39	5	0	24	54	0	122	3 кв. 2021 г.	
479	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3108	Пролет: Опора № 107 - Опора № 108		0.250	35	2	0	36	20	0	93	3 кв. 2021 г.	
480	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3109	Пролет: Опора № 108 - Опора № 109		0.250	30	0	0	44	62	0	136	3 кв. 2021 г.	
481	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3110	Пролет: Опора № 109 - Опора № 110		0.250	25	23	0	47	75	0	170	3 кв. 2021 г.	
482	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3111	Пролет: Опора № 110 - Опора № 111		0.250	22	0	0	40	49	0	111	3 кв. 2021 г.	
483	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3112	Пролет: Опора № 111 - Опора № 112		0.210	50	33	0	55	0	0	138	3 кв. 2021 г.	
484	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3113	Пролет: Опора № 112 - Опора № 113		0.210	25	0	36	0	36	0	97	3 кв. 2021 г.	
485	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3114	Пролет: Опора № 113 - Опора № 114		0.200	20	40	0	15	18	0	93	3 кв. 2021 г.	
486	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3115	Пролет: Опора № 114 - Опора № 115		0.220	26	33	20	0	16	0	95	3 кв. 2021 г.	
487	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3116	Пролет: Опора № 115 - Опора № 116		0.230	0	22	0	22	22	0	66	3 кв. 2021 г.	
488	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3117	Пролет: Опора № 116 - Опора № 117		0.220	40	0	0	0	25	0	65	3 кв. 2021 г.	

489	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3118	Пролет: Опора № 117 - Опора № 118	0.230	30	0	30	0	5	0	65	3 кв. 2021 г.	
490	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3119	Пролет: Опора № 118 - Опора № 119	0.230	22	10	0	25	12	0	69	3 кв. 2021 г.	
491	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3120	Пролет: Опора № 119 - Опора № 120	0.230	20	24	0	25	14	0	83	3 кв. 2021 г.	
492	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002532	VL035-001918-003-3013	Пролет: Опора № 12 - Опора № 13	0.155	50	0	15	4	0	0	69	3 кв. 2021 г.	
493	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3121	Пролет: Опора № 120 - Опора № 121	0.240	0	20	20	0	15	0	55	3 кв. 2021 г.	
494	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3122	Пролет: Опора № 121 - Опора № 122	0.230	0	10	0	30	11	0	51	3 кв. 2021 г.	
495	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3123	Пролет: Опора № 122 - Опора № 123	0.340	15	0	40	0	10	0	65	3 кв. 2021 г.	
496	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3126	Пролет: Опора № 125 - Опора № 126	0.380	20	0	0	0	0	0	20	3 кв. 2021 г.	
497	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3127	Пролет: Опора № 126 - Опора № 127	0.380	10	19	22	5	4	0	60	3 кв. 2021 г.	
498	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3128	Пролет: Опора № 127 - Опора № 128	0.320	12	30	16	0	0	0	58	3 кв. 2021 г.	
499	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3129	Пролет: Опора № 128 - Опора № 129	0.230	0	33	0	20	5	0	58	3 кв. 2021 г.	
500	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3130	Пролет: Опора № 129 - Опора № 130	0.230	28	0	40	0	0	0	68	3 кв. 2021 г.	
501	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3131	Пролет: Опора № 130 - Опора № 131	0.220	0	52	0	42	0	0	94	3 кв. 2021 г.	
502	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3132	Пролет: Опора № 131 - Опора № 132	0.230	40	0	49	0	0	0	89	3 кв. 2021 г.	
503	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3133	Пролет: Опора № 132 - Опора № 133	0.240	36	45	0	38	0	0	119	3 кв. 2021 г.	
504	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3135	Пролет: Опора № 134 - Опора № 135	0.210	30	0	39	0	0	0	69	3 кв. 2021 г.	
505	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3140	Пролет: Опора № 139 - Опора № 140	0.280	50	0	38	29	0	0	117	3 кв. 2021 г.	
506	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3141	Пролет: Опора № 140 - Опора № 141	0.280	0	42	0	44	0	5	91	3 кв. 2021 г.	
507	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3142	Пролет: Опора № 141 - Опора № 142	0.240	0	33	0	0	30	0	63	3 кв. 2021 г.	
508	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3143	Пролет: Опора № 142 - Опора № 143	0.240	38	0	0	20	0	0	58	3 кв. 2021 г.	
509	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3144	Пролет: Опора № 143 - Опора № 144	0.220	0	29	0	0	15	0	44	3 кв. 2021 г.	
510	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3145	Пролет: Опора № 144 - Опора № 145	0.230	0	36	0	4	0	0	40	3 кв. 2021 г.	
511	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3146	Пролет: Опора № 145 - Опора № 146	0.230	0	50	0	0	5	0	55	3 кв. 2021 г.	
512	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3147	Пролет: Опора № 146 - Опора № 147	0.230	14	0	38	0	0	6	58	3 кв. 2021 г.	
513	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3148	Пролет: Опора № 147 - Опора № 148	0.230	0	60	0	8	0	0	68	3 кв. 2021 г.	
514	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3149	Пролет: Опора № 148 - Опора № 149	0.230	19	0	55	12	10	4	100	3 кв. 2021 г.	
515	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3017	Пролет: Опора № 16 - Опора № 17	0.145	40	22	0	0	2	0	64	3 кв. 2021 г.	
516	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3172	Пролет: Опора № 171 - Опора № 172	0.270	46	25	8	16	0	5	100	3 кв. 2021 г.	
517	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3173	Пролет: Опора № 172 - Опора № 173	0.270	39	0	45	18	28	2	132	3 кв. 2021 г.	
518	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3174	Пролет: Опора № 173 - Опора № 174	0.250	28	30	16	12	7	8	101	3 кв. 2021 г.	
519	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3175	Пролет: Опора № 174 - Опора № 175	0.340	40	0	25	35	15	9	124	3 кв. 2021 г.	
520	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3176	Пролет: Опора № 175 - Опора № 176	0.360	60	38	24	17	17	5	161	3 кв. 2021 г.	
521	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3019	Пролет: Опора № 18 - Опора № 19	0.110	60	0	10	5	6	0	81	3 кв. 2021 г.	
522	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3031	Пролет: Опора № 30 - Опора № 31	0.110	38	29	0	0	0	1	68	3 кв. 2021 г.	
523	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3032	Пролет: Опора № 31 - Опора № 32	0.105	100	33	12	20	0	0	165	3 кв. 2021 г.	
524	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3034	Пролет: Опора № 33 - Опора № 34	0.135	85	22	16	13	4	0	140	3 кв. 2021 г.	
525	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3035	Пролет: Опора № 34 - Опора № 35	0.135	50	33	0	20	0	0	103	3 кв. 2021 г.	
526	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3037	Пролет: Опора № 36 - Опора № 37	0.125	40	11	25	0	10	0	86	3 кв. 2021 г.	
527	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3039	Пролет: Опора № 38 - Опора № 39	0.125	62	18	0	25	0	0	105	3 кв. 2021 г.	
528	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3044	Пролет: Опора № 43 - Опора № 44	0.180	44	0	0	30	0	10	84	3 кв. 2021 г.	
529	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3045	Пролет: Опора № 44 - Опора № 45	0.125	35	17	26	0	33	0	111	3 кв. 2021 г.	
530	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48	0.145	45	22	0	14	8	0	89	3 кв. 2021 г.	
531	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50	0.130	66	31	27	11	0	0	135	3 кв. 2021 г.	
532	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3051	Пролет: Опора № 50 - Опора № 51	0.140	44	13	0	26	8	15	106	3 кв. 2021 г.	
533	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3054	Пролет: Опора № 53 - Опора № 54	0.112	38	26	25	0	14	2	105	3 кв. 2021 г.	
534	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3058	Пролет: Опора № 57 - Опора № 58	0.166	78	37	41	22	0	0	178	3 кв. 2021 г.	
535	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3059	Пролет: Опора № 58 - Опора № 59	0.135	35	43	0	15	0	0	93	3 кв. 2021 г.	
536	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3070	Пролет: Опора № 69 - Опора № 70	0.130	33	0	14	0	0	2	49	3 кв. 2021 г.	
537	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3072	Пролет: Опора № 71 - Опора № 72	0.135	47	33	0	22	19	0	121	3 кв. 2021 г.	


538	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3003422	VL035-001918-001-3074	Пролет: Опора № 73 - Опора № 74		0.116	60	18	22	16	0	0	116	3 кв. 2021 г.	
539	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3081	Пролет: Опора № 80 - Опора № 81		0.200	150	5	0	0	0	0	155	3 кв. 2021 г.	
540	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3082	Пролет: Опора № 81 - Опора № 82		0.100	0	10	10	0	0	0	20	3 кв. 2021 г.	
541	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3083	Пролет: Опора № 82 - Опора № 83		0.090	33	0	5	5	0	0	43	3 кв. 2021 г.	
542	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3084	Пролет: Опора № 83 - Опора № 84		0.060	80	12	22	4	0	0	118	3 кв. 2021 г.	
543	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3085	Пролет: Опора № 84 - Опора № 85		0.063	70	15	26	0	0	0	111	3 кв. 2021 г.	
544	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3086	Пролет: Опора № 85 - Опора № 86		0.060	50	22	14	2	0	0	88	3 кв. 2021 г.	
545	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3090	Пролет: Опора № 89 - Опора № 90		0.270	41	15	0	0	0	5	61	3 кв. 2021 г.	
546	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002532	VL035-001918-003-3010	Пролет: Опора № 9 - Опора № 10	6	0.045	10	0	40	0	0	0	50	3 кв. 2021 г.	
547	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3091	Пролет: Опора № 90 - Опора № 91		0.250	36	22	0	0	0	2	60	3 кв. 2021 г.	
548	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3092	Пролет: Опора № 91 - Опора № 92		0.260	52	12	0	15	0	3	82	3 кв. 2021 г.	
549	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3093	Пролет: Опора № 92 - Опора № 93		0.260	40	10	0	22	0	7	79	3 кв. 2021 г.	
550	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3094	Пролет: Опора № 93 - Опора № 94		0.280	15	30	0	15	0	9	69	3 кв. 2021 г.	
551	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3095	Пролет: Опора № 94 - Опора № 95		0.130	25	18	0	13	0	12	68	3 кв. 2021 г.	
552	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3096	Пролет: Опора № 95 - Опора № 96		0.230	35	19	0	17	0	15	86	3 кв. 2021 г.	
553	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3097	Пролет: Опора № 96 - Опора № 97		0.260	30	27	0	20	0	14	91	3 кв. 2021 г.	
554	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3098	Пролет: Опора № 97 - Опора № 98		0.300	20	25	0	19	0	16	80	3 кв. 2021 г.	
555	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3099	Пролет: Опора № 98 - Опора № 99		0.230	16	0	0	0	45	0	61	3 кв. 2021 г.	
556	Переславский район	ВЛ 35кВ Нила-Купань	35	3002533	VL035-001918-002-3100	Пролет: Опора № 99 - Опора № 100		0.250	18	0	0	0	80	0	98	3 кв. 2021 г.	
597	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3006	Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 6/6	10	0.263	34	33	16	15	13	8	119	3 кв. 2021 г.	
598	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3007	Пролет: Опора № 6/6 - Опора № 7/7		0.310	38	10	14	12	9	6	89	3 кв. 2021 г.	
599	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3008	Пролет: Опора № 7/7 - Опора № 8/8		0.363	38	13	10	12	8	7	88	3 кв. 2021 г.	
600	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3009	Пролет: Опора № 8/8 - Опора № 9/9		0.317	36	23	20	14	17	6	116	3 кв. 2021 г.	
601	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3010	Пролет: Опора № 9/9 - Опора № 10/10		0.342	38	15	21	20	11	8	113	3 кв. 2021 г.	
602	Переславский район	ВЛ 110кВ Нильская-1	110	3002544	VL110-001358-001-3011	Пролет: Опора № 10/10 - Опора № 11/11		0.331	37	19	16	17	15	7	111	3 кв. 2021 г.	
603	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3133	Пролет: Опора № 132 - Опора № 133	35	0.130	23	16	16	10	9	5	79	3 кв. 2020 г.	
604	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3134	Пролет: Опора № 133 - Опора № 134		0.130	16	15	16	10	8	5	70	3 кв. 2020 г.	
605	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3135	Пролет: Опора № 134 - Опора № 135		0.130	16	18	16	10	7	5	72	3 кв. 2020 г.	
606	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3136	Пролет: Опора № 135 - Опора № 136		0.130	15	16	16	10	7	5	69	3 кв. 2020 г.	
607	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3137	Пролет: Опора № 136 - Опора № 137		0.130	16	12	16	10	10	5	69	3 кв. 2020 г.	
608	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3138	Пролет: Опора № 137 - Опора № 138		0.130	22	21	16	10	8	2	79	3 кв. 2020 г.	
609	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3139	Пролет: Опора № 138 - Опора № 139		0.130	19	22	9	10	4	5	69	3 кв. 2020 г.	
610	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3140	Пролет: Опора № 139 - Опора № 140		0.130	20	16	16	10	11	5	78	3 кв. 2020 г.	
611	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3141	Пролет: Опора № 140 - Опора № 141		0.130	19	16	16	10	10	5	76	3 кв. 2020 г.	
612	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3142	Пролет: Опора № 141 - Опора № 142		0.130	19	17	8	10	7	5	66	3 кв. 2020 г.	
613	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3143	Пролет: Опора № 142 - Опора № 143		0.130	15	17	16	10	9	5	72	3 кв. 2020 г.	
614	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3144	Пролет: Опора № 143 - Опора № 144		0.130	15	16	10	10	7	5	63	3 кв. 2020 г.	
615	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3145	Пролет: Опора № 144 - Опора № 145		0.130	21	15	6	10	6	5	63	3 кв. 2020 г.	
616	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3146	Пролет: Опора № 145 - Опора № 146		0.130	16	20	4	5	7	3	55	3 кв. 2020 г.	
617	Переславский район	ВЛ 35кВ Нагорьевская	35	3002534	VL035-000724-001-3147	Пролет: Опора № 146 - Опора № 147		0.130	21	19	10	4	7	5	66	3 кв. 2020 г.	
618	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3080	Пролет: Опора № 31/79 - Опора № 30/80	35.86	0.003	9	4	6	1	2	0	22	2 кв. 2020 г.	
619	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3079	Пролет: Опора № 32/78 - Опора № 31/79		0.480	25	17	6	2	0	0	50	2 кв. 2020 г.	
620	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3078	Пролет: Опора № 33/77 - Опора № 32/78		0.526	46	20	12	5	2	0	85	2 кв. 2020 г.	
621	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3077	Пролет: Опора № 34/76 - Опора № 33/77		0.219	56	23	19	9	0	0	107	2 кв. 2020 г.	
622	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3078	Пролет: Опора № 33/77 - Опора № 32/78		0.167	20	19	6	2	0	0	47	2 кв. 2020 г.	
623	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3079	Пролет: Опора № 32/78 - Опора № 31/79		0.526	33	20	10	6	0	0	69	2 кв. 2020 г.	
624	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3080	Пролет: Опора № 31/79 - Опора № 30/80		0.480	45	20	12	8	0	0	85	2 кв. 2020 г.	
625	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-001-3081	Пролет: Опора № 30/80 - Опора № 29/81		0.408	97	40	21	11	5	0	174	2 кв. 2020 г.	
626	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3107	Пролет: Опора № 38/106 - Опора № 39/107		0.170	62	22	17	9	3	1	114	2 кв. 2020 г.	

627	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3112	Пролет: Опора №43/111 - Опора № 44/112		0.001	0	7	0	0	0	0	7	2 кв. 2020 г.	
628	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3113	Пролет: Опора № 44/112 - Опора № 45/113		0.001	0	5	0	0	0	0	5	2 кв. 2020 г.	
629	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3118	Пролет: Опора № 49/117 - Опора № 50/118		0.009	12	7	2	2	0	0	23	2 кв. 2020 г.	
630	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3119	Пролет: Опора № 50/118 - Опора № 51/119		0.039	24	26	6	3	0	0	59	2 кв. 2020 г.	
631	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3120	Пролет: Опора № 51/119 - Опора № 52/120		0.258	59	16	5	4	1	0	85	2 кв. 2020 г.	
632	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3121	Пролет: Опора № 52/120 - Опора № 53/121		0.280	47	7	5	5	1	1	66	2 кв. 2020 г.	
633	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3122	Пролет: Опора № 53/121 - Опора № 54/122		0.204	59	10	3	4	1	0	77	2 кв. 2020 г.	
634	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3123	Пролет: Опора № 54/122 - Опора № 55/123		0.094	26	7	2	2	1	0	38	2 кв. 2020 г.	
635	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3124	Пролет: Опора № 55/123 - Опора № 56/124		0.175	43	7	5	4	1	1	61	2 кв. 2020 г.	
636	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3125	Пролет: Опора № 56/124 - Опора № 57/125		0.155	76	23	17	7	0	0	123	2 кв. 2020 г.	
637	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Нерехта-Рождествено	35	3000363	VL035-002500-002-3126	Пролет: Опора № 57/125 - Опора № 58/126		0.003	76	25	16	8	2	1	128	2 кв. 2020 г.	
638	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3002	Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/2	32.33	0.001	0	4	5	3	1	0	13	3 кв. 2021 г.	
639	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3019	Пролет: Опора № 18/18 - Опора № 19/19		0.001	0	3	2	1	0	0	6	3 кв. 2021 г.	
640	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3022	Пролет: Опора № 21/21 - Опора № 22/22		0.000	0	0	0	1	0	0	1	3 кв. 2021 г.	
641	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3030	Пролет: Опора № 29/29 - Опора № 30/30		0.021	9	5	3	0	0	0	17	3 кв. 2021 г.	
642	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3031	Пролет: Опора № 30/30 - Опора № 31/31		0.083	8	5	0	3	0	2	18	3 кв. 2021 г.	
643	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3032	Пролет: Опора № 31/31 - Опора № 32/32		0.000	5	3	3	0	0	0	11	3 кв. 2021 г.	
644	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3033	Пролет: Опора № 32/32 - Опора № 33/33		0.006	10	4	2	2	0	0	18	3 кв. 2021 г.	
645	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3034	Пролет: Опора № 33/33 - Опора № 34/34		0.088	9	2	4	1	0	0	16	3 кв. 2021 г.	
646	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3035	Пролет: Опора № 34/34 - Опора № 35/35		0.072	4	3	6	1	0	2	16	3 кв. 2021 г.	
647	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3037	Пролет: Опора № 36/35 - Опора № 37/37		0.106	4	5	5	1	0	2	17	3 кв. 2021 г.	
648	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3038	Пролет: Опора № 37/37 - Опора № 38/38		0.095	7	4	4	2	0	0	17	3 кв. 2021 г.	
649	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3039	Пролет: Опора № 38/38 - Опора № 39/39		0.090	5	3	5	3	2	0	18	3 кв. 2021 г.	
650	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3040	Пролет: Опора № 39/39 - Опора № 40/40		0.040	18	13	11	6	2	0	50	3 кв. 2021 г.	
651	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3041	Пролет: Опора № 40/40 - Опора № 41/41		0.092	23	3	8	4	0	0	38	3 кв. 2021 г.	
652	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000313	VL035-002499-001-3043	Пролет: Опора № 42/42 - Опора № 43/43		0.011	4	3	7	4	0	0	18	3 кв. 2021 г.	
653	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3051	Пролет: Опора № 50 - Опора № 51		0.000	0	0	0	1	0	0	1	3 кв. 2021 г.	
654	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3052	Пролет: Опора № 51 - Опора № 52		0.000	0	0	0	1	0	0	1	3 кв. 2021 г.	
655	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67		0.000	0	0	0	1	0	0	1	3 кв. 2021 г.	
656	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3069	Пролет: Опора № 68 - Опора № 69		0.001	0	0	4	1	2	0	7	3 кв. 2021 г.	
657	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3070	Пролет: Опора № 69 - Опора № 70		0.005	0	3	0	3	4	0	10	3 кв. 2021 г.	
658	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3077	Пролет: Опора № 76 - Опора № 77		0.016	3	3	2	0	3	0	11	3 кв. 2021 г.	
659	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3099	Пролет: Опора № 98 - Опора № 99		0.038	4	6	0	0	2	0	12	3 кв. 2021 г.	
660	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3100	Пролет: Опора № 99 - Опора № 100		0.029	6	5	2	0	1	0	14	3 кв. 2021 г.	
661	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-002-3101	Пролет: Опора № 100 - Опора № 101		0.053	18	9	3	6	6	2	44	3 кв. 2021 г.	
662	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-003-3102	Пролет: Опора № 101 - Опора № 102/93		0.016	11	13	2	2	3	0	31	3 кв. 2021 г.	
663	Некрасовский район	ВЛ 35кВ Туношенская	35	3000312	VL035-002499-003-3103	Пролет: Опора № 102/93 - Опора № 103/94		0.045	10	14	11	6	2	0	43	3 кв. 2021 г.	
664	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3048	Пролет: Опора № 47 - Опора № 48	21.36	0.246	50	0	14	6	5	0	75	4 кв. 2021 г.	
665	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3049	Пролет: Опора № 48 - Опора № 49		0.224	52	0	15	5	4	0	76	4 кв. 2021 г.	
666	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3050	Пролет: Опора № 49 - Опора № 50		0.240	53	0	15	5	5	0	78	4 кв. 2021 г.	
667	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3051	Пролет: Опора № 50 - Опора № 51		0.056	71	21	30	17	14	2	155	4 кв. 2021 г.	
668	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3052	Пролет: Опора № 51 - Опора № 52		0.052	54	23	20	10	1	1	109	4 кв. 2021 г.	
669	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3059	Пролет: Опора № 58 - Опора № 59		0.079	2	12	3	2	0	0	19	4 кв. 2021 г.	
670	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3060	Пролет: Опора № 59 - Опора № 60		0.050	0	12	9	3	0	0	24	4 кв. 2021 г.	
671	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3063	Пролет: Опора № 62 - Опора № 63		0.004	0	37	0	0	0	0	37	4 кв. 2021 г.	
672	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3064	Пролет: Опора № 63 - Опора № 64		0.000	27	12	10	6	0	0	55	4 кв. 2021 г.	
673	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65		0.000	25	11	11	6	0	2	55	4 кв. 2021 г.	
674	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67		0.002	28		2	2	0	1	33	4 кв. 2021 г.	
675	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3068	Пролет: Опора № 67 - Опора № 68		0.000	0	0	2	0	0	0	2	4 кв. 2021 г.	

676	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3076	Пролет: Опора № 75 - Опора № 76		0.021	31	8	15	1	0	1	56	4 кв. 2021 г.	
677	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3079	Пролет: Опора № 78 - Опора № 79		0.015	33	12	8	9	5	0	67	4 кв. 2021 г.	
678	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3081	Пролет: Опора № 80 - Опора № 81		0.041	12	8	8	5	0	0	33	4 кв. 2021 г.	
679	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3082	Пролет: Опора № 81 - Опора № 82		0.066	48	6	14	3	2	1	74	4 кв. 2021 г.	
680	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3083	Пролет: Опора № 82 - Опора № 83		0.015	25	0	2	1	0	0	28	4 кв. 2021 г.	
681	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3084	Пролет: Опора № 83 - Опора № 84		0.014	23	0	1	2	0	0	26	4 кв. 2021 г.	
682	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3085	Пролет: Опора № 84 - Опора № 85		0.001	26	3	2	1	3	0	35	4 кв. 2021 г.	
683	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3087	Пролет: Опора № 86 - Опора № 87		0.055	10	12	5	0	0	0	27	4 кв. 2021 г.	
684	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3088	Пролет: Опора № 87 - Опора № 88		0.156	22	15	19	2	0	0	58	4 кв. 2021 г.	
685	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3092	Пролет: Опора № 91 - Опора № 92		0.062	19	16	11	1	0	0	47	4 кв. 2021 г.	
686	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3093	Пролет: Опора № 92 - Опора № 93		0.030	0	11	0	0	0	0	11	4 кв. 2021 г.	
687	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3094	Пролет: Опора № 93 - Опора № 94		0.270	29	15	8	2	0	0	54	4 кв. 2021 г.	
688	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3097	Пролет: Опора № 96 - Опора № 97		0.108	14	12	7	5	0	0	38	4 кв. 2021 г.	
689	Ярославский район	ВЛ 35кВ Курба	35	3000310	VL035-002327-001-3102	Пролет: Опора № 101 - Опора № 102		0.500	33	14	6	3	0	0	56	4 кв. 2021 г.	
690	Тутаевский район	ВЛ 35 кВ Тутаевская	35	3000308	VL035-002050-001-3062	Пролет: Опора № 61 - Опора № 62	26.24	0.016	11	13	11	0	8	4	47	3 кв. 2020 г.	
691	Тутаевский район	ВЛ 35 кВ Тутаевская	35	3000308	VL035-002050-001-3065	Пролет: Опора № 64 - Опора № 65		0.024	26	9	8	6	9	6	64	3 кв. 2020 г.	
692	Тутаевский район	ВЛ 35 кВ Тутаевская	35	3000308	VL035-002050-001-3066	Пролет: Опора № 65 - Опора № 66		0.408	49	29	20	20	17	6	141	3 кв. 2020 г.	
693	Тутаевский район	ВЛ 35 кВ Тутаевская	35	3000308	VL035-002050-001-3067	Пролет: Опора № 66 - Опора № 67		0.420	44	26	14	19	10	11	124	3 кв. 2020 г.	
694		**Итого по ВЛ35-110 кВ**						**95.546**	**12256**	**7185**	**5739**	**4891**	**4210**	**1253**	**35534**		
695	Мышкинский район	ВЛ 10кВ № 2 Шипиловский ПС Мышкин	10	3003969	VS010-0002789	125-143	12	1.496	226	30	28				284	3 кв. 2020 г.	
696	Тутаевский район	ВЛ 10кВ № 09 ПС Тутаев	10	3000875	VS010-0011095	81-82; 117-119; 6-81 - 6-88, 6-90 - 6-91, 5-3 - 5-4; 4-1 - 4-10; 3-25 - 3-26; 178-194; 197-199; 208-210; 213-214; 235-237; 244-245; 250-253; 266-268; 295-299; 302-303; 308-310; 314-317; 320-322; 330-333; 20-1 - 20-2; 20-5 - 20-6; 20-7 - 20-8; 20-10 - 20-11; 20-14 - 20-17; 20-19 - 20-21; 6-3 - 6-5; 6-9 - 6-12; 6-14 - 18; 6-21 - 28; 6-51 - 55; 6-60 - 6-64; 6-65 - 6-66; 6-80 - 6-81; 3-28 - 3-30; 2-1 - 2-2; 10-1 - 10-2; 10-13 - 10-16; 10-19 - 10-23; 10-27 - 10-28; 10-30 - 10-33; 10-52 - 10-53	40	6.832	500	2600	1000				4100	3 кв. 2020 г.	
697	Некоузский район	ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово	10	3003894	VS010-0011509	8-10; 17-19; 23-30; 71-79; 84-85	35	1.500	200	500	250				950	3 кв. 2021 г.	
698	Ростовский район	ВЛ 10кВ № 03 ПС Марково	10	3003371	VS010-0010920	23-29; 52-54; 116-125; 3-5	20	2.290	1300	800	300	0	0	0	2400	3 кв. 2021 г.	
699	Ростовский район	ВЛ 10кВ № 07 ПС Береговая	10	3001984	VS010-0008426	92-98; 112-115; 117-118; 121-124	30	2.080	1100	700	150	0	0	0	1950	3 кв. 2021 г.	
700	Ростовский район	ВЛ 10кВ № 08 ПС Неро	10	3002089	VS010-0010618	19-21; 23-24; 50-52; 54-59; 53 - 2-1	5	0.680	400	100	50	0	0	0	550	3 кв. 2021 г.	
701	Ростовский район	ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово	10	3002081, 3001865	VS010-0012098	114-123; 6-2 - 6-4; 8-7 - 8-11	50	2.510	1250	600	200	0	0	0	2050	3 кв. 2021 г.	
703	Борисоглебский район	ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС 35/10кВ Раменье	10	3001753	VS010-0010124	10.11 - 10.28; 10.37 - 10.45; 10.51 - 10.77; 110-115; 152-170; 177-179	20	12.262	2898	1804	569	368	76	10	5725	4 кв. 2020 г.	
706	Мышкинский район	ВЛ-10 кВ №4 Зарубинский ПС Мышкин	10	3003972	VS010-0002794	101-115; 211-213	15	2.416	407	67	34				508	3 кв. 2021 г.	
707	Тутаевский район	ВЛ 6кВ № 05 ПС Чебаково	6	3000908	VS006-0001384	5-9; 11-15; 16-18; 19-20; 42-46; 51-56; 91-98; 117-121; 9-1 - 9-2; 6-1 - 6-3; 6-4 - 6-14; 6-24 - 6-26; 6-29 - 6-33; 6-34 - 6-35; 6-36 - 6-37	20	5.899	500	900	2400				3800	3 кв. 2020 г.	
708	Большесельский район	ВЛ 10кВ №131 ПС Новое Село	10	3004334	VS010-0003432	93-94; 123-137; 18-20; 50-53	17	0.880	43	563					606	3 кв. 2020 г.	
709	Большесельский район	ВЛ 10кВ №8 ПС Большое Село	10	3004328	VS010-0004287	106-112; 116-119	13	0.703	36	458					494	3 кв. 2020 г.	
		Итого по ВЛ 6-10 кВ						**39.548**	**8860**	**9122**	**4981**	**368**	**76**	**10**	**23417**		
		Всего						**135.094**	**21116**	**16307**	**10720**	**5259**	**4286**	**1263**	**58951**		

Приложение № 2
к ТЗ (расширение)

Типовой расчет площади расширения просеки пролета ВЛ до нормативной ширины охранной зоны

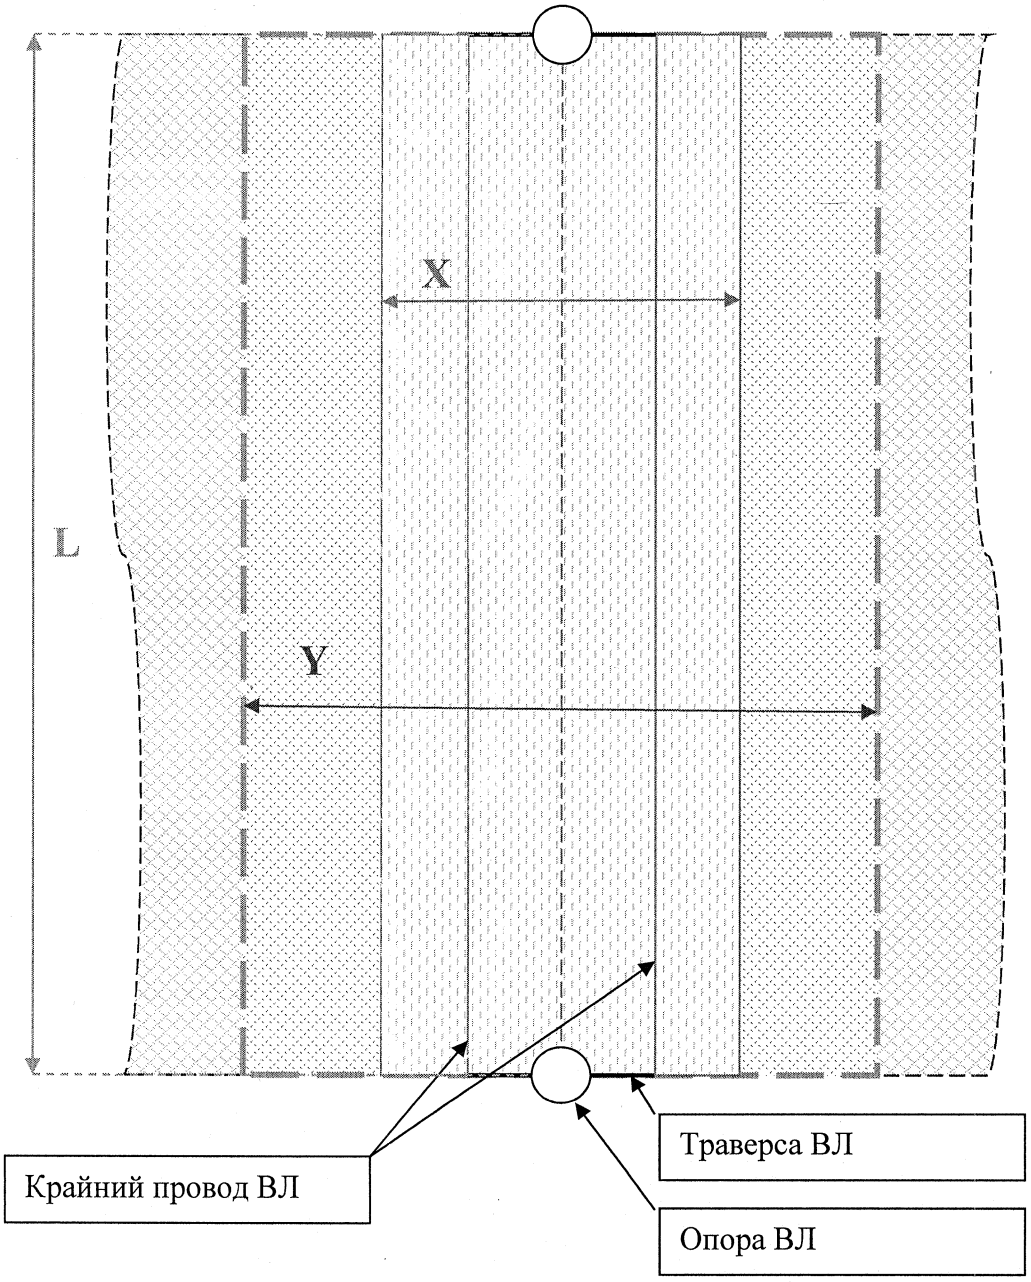

Границы участка **существующей ОЗ** пролета ВЛ. Площадь существующей ОЗ является произведением ширины существующей ОЗ **X** на длину конкретного пролета **L**.

Границы участка **нормативной охранной зоны пролета ВЛ**. Площадь нормативной охранной зоны является произведением ширины нормативной охранной зоны **Y** (установленной в ПП РФ от 24.02.2009 №160) на длину конкретного пролета **L**.

Границы **участка расширения ОЗ пролета ВЛ**. Площадь расширения ОЗ пролета ВЛ является произведением разницы ширины Y и X на длину конкретного пролета L.

$$S_{\text{расширения}}=(Y-X)*L$$